


603 - Disanlens UGR<19

Código: 115522-0041



La nueva luminaria de techo Disanlens es la solución ideal para garantizar el máximo confort visual en entornos como escuelas y oficinas que requieren una distribución óptima de la luz.

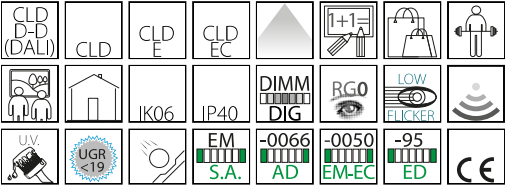

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	603 - Disanlens UGR<19
Código	115522-0041

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1535 mm
Anchura (mm)	152 mm
Altura (mm)	55 mm
Peso (Kg)	4.1 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Interfaz de control	DALI
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Control externo)

603 - Disanlens UGR<19

Código: 115522-0041

DATOS FOTOMÉTRICOS

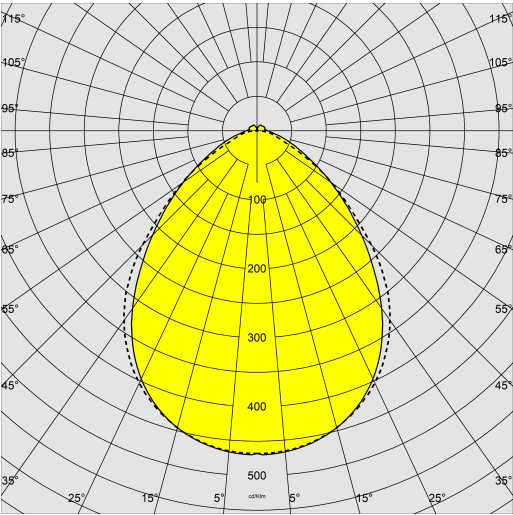

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	4800 lm
Potencia absorbida (total) (W)	30 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	160 lm/W
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	UGR<19, según la norma EN 12464.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK06
IP	40



603 - Disanlens UGR<19

Código: 115522-0041

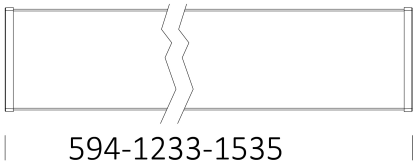

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 603-604 10-24.pdf

DIBUJOS

BIM 603 Disanlens 03-25.zip

EsquemasTécnicos 603-604.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	en chapa de acero stampato, testate in ABS bianco.
Difusor	de policarbonato con un acabado exterior de microprisma para controlar la distribución de la luz.
Color	Blanco
Equipamiento	- con pasacables de entrada y distanciadores para fijar al plafón/pared. - Con sistema de cierre antivandalismo.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. EN 60598-22-2.
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS

Sensores	
Bajo pedido	Versiones de emergencia

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

603 - Disanlens UGR<19

Código: 115522-0041

